

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LAKÁS MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL

Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Tel.: 06 1 247-7777

Internet: www.vizmuvek.hu
E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu

I. Kivitelezés oka

új szerelés belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változással belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változás nélkül

II. Felhasználó / nyilatkozatot tévő adatai

Egyedi (egy lakásra vonatkozó) igénybejelentés esetén az elkülönített vízhasználó (mellékmérős fogyasztó) adataival, cég esetén a képviselő adataival kérjük kitölteni.

Csoportos beadás esetén (amennyiben a kivitelezés több lakás esetén is azonos) a kivitelező adataival kérjük kitölteni.

Név
Születési hely Születési dátum
Anyja neve

III. Mellékvízmérős fogyasztási hely adatai (lakás címe)

Irányítószám Helység neve
Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó
Lakásban található mérők száma Csoportos beadás esetén csatolva a lakáslista

IV. Mellékvízmérők adatai

			Hideg	Meleg
1.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. A lakás mellékvízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények*

*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók lakás-mellékmérőkkel kapcsolatban

1. Mérőre vonatkozó elvárások

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.
- Meleg víz mérésére alkalmazott ivóvízmérő legalább T=90 °C hőmérsékleti osztályba tartozzon.

2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások

- A mérőnek, mérőknek a lakás teljes vízfelhasználását mérnie kell.
- A vízmérő és a szerelvények **hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége biztosítva legyen**, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően, továbbá a vízmérő vízelöntés és szándékos vagy véletlen rongálás ellen védve legyen.
- A **záróelemet** a mérő és az elzáró közötti oldható kötésre (hollandi) **akadálymentesen lehessen felhelyezni**.
- A vízmérőt a helyiség padlóvonalától felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni**.
- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.
- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
- A vízmérőt **tilos magas ponton** (felső hurok) felszerelni.
- Az **oldalfal** vagy más akadály **és a felszerelt vízmérő**/tartozék legalább egyik oldalfala **között elegendő** (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) **szabad helyet kell hagyni**.
- A vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy üzemi körülmények között tele legyen töltve vízzel.

3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások

- A strang felüli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható**.
- A **vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni**.
- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.
- A vízmérő előtt és után biztosítani kell a gyártó által előírt szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakaszt.






4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.
- Az értékmutató leolvását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

VI. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajolja le azon helyiségeket, melyekben vízcsövek, kifolyók (csapok, vízvételi helyek) találhatóak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatraj elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.

-  **vízmérő**  **strang** (függőlegesen futó vízvezeték, ahonnan a lakásba a víz érkezik)
-  **kifolyó** (csapokat, vízvételi helyeket, wc, mosógép csatlakozó)
-  **elzáró** (vezetéken található elzáró)
-  **bojler**

A hidegvíz vezetékeket és mérőt **kék** színnel, a melegvíz vezetékeket és mérőt **piros** színnel jelölje.

VII. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a III. pontban megjelölt ingatlanon, csoportos beadás esetén a csatolt lakáslistában megjelölt ingatlanokban a lakás mellékvízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum: . . . _____

Elkülönített vízhasználó / nyilatkozatot tévő aláírása

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LAKÁS MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL

Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Tel.: 06 1 247-7777

Internet: www.vizmuvek.hu
E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu

I. Kivitelezés oka

új szerelés belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változással belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változás nélkül

II. Felhasználó / nyilatkozatot tévő adatai

Egyedi (egy lakásra vonatkozó) igénybejelentés esetén az elkülönített vízhasználó (mellékmérős fogyasztó) adataival, cég esetén a képviselő adataival kérjük kitölteni.

Csoportos beadás esetén (amennyiben a kivitelezés több lakás esetén is azonos) a kivitelező adataival kérjük kitölteni.

Név
Születési hely Születési dátum
Anyja neve

III. Mellékvízmérős fogyasztási hely adatai (lakás címe)

Irányítószám Helység neve
Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó
Lakásban található mérők száma Csoportos beadás esetén csatolva a lakáslista

IV. Mellékvízmérők adatai

			Hideg	Meleg
1.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Gyári száma <input type="text"/>	Felszerelés helye <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. A lakás mellékvízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények*

*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók lakás-mellékmérőkkel kapcsolatban

1. Mérőre vonatkozó elvárások

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.
- Meleg víz mérésére alkalmazott ivóvízmérő legalább T=90 °C hőmérsékleti osztályba tartozzon.

2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások

- A mérőnek, mérőknek a lakás teljes vízfelhasználását mérnie kell.
- A vízmérő és a szerelvények **hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége biztosítva legyen**, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően, továbbá a vízmérő vízelöntés és szándékos vagy véletlen rongálás ellen védve legyen.
- A **záróelemet** a mérő és az elzáró közötti oldható kötésre (hollandi) **akadálymentesen lehessen felhelyezni**.
- A vízmérőt a helyiség padlóvonalától **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni**.
- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.
- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
- A vízmérőt **tilos magas ponton** (felső hurok) felszerelni.
- Az **oldalfal** vagy más akadály **és a felszerelt vízmérő**/tartozék legalább egyik oldalfala **között elegendő** (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) **szabad helyet kell hagyni**.
- A vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy üzemi körülmények között tele legyen töltve vízzel.

3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások

- A strang felüli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható**.
- A **vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni**.
- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.
- A vízmérő előtt és után biztosítani kell a gyártó által előírt szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakaszt.


4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.
- Az értékmutató leolvását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

VI. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajolja le azon helyiségeket, melyekben vízcsövek, kifolyók (csapok, vízvételi helyek) találhatóak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatraj elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.

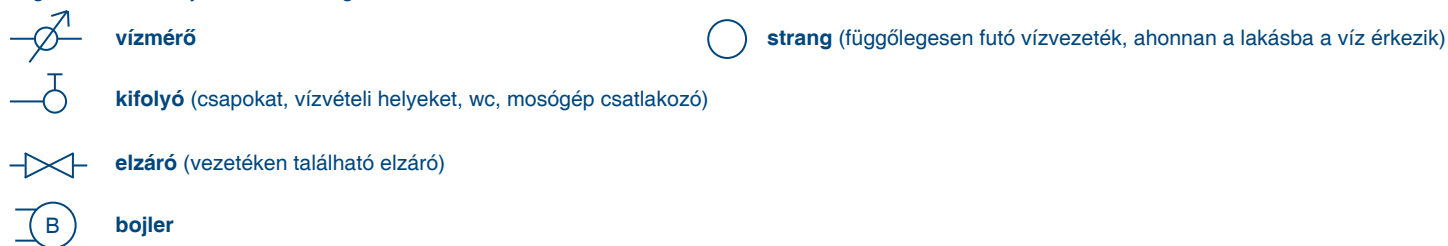

A hidegvíz vezetékeket és mérőt **kék** színnel, a melegvíz vezetékeket és mérőt **piros** színnel jelölje.

VII. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a III. pontban megjelölt ingatlanon, csoportos beadás esetén a csatolt lakáslistában megjelölt ingatlanokban a lakás mellékvízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum: . . . _____

Elkülönített vízhasználó / nyilatkozatot tévő aláírása